


MIKROLAB, s.r.o.
Akreditované skúšobné laboratórium
Kirejevská 1678
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, tel: 047/5811617

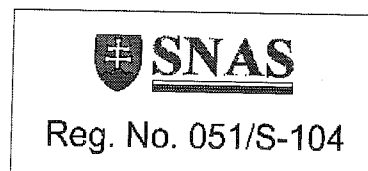

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 3214/09

Počet výtlačkov : 3
Počet listov : 1
List č. 1/1
Dátum vystavenia protokolu : 8.4.2009

ŽIADATEĽ SLOVEO a.s. Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO žiadateľa : 35926163

Miesto a čas odberu : Areál PSA Peugeot Citroen, Trnava, TR 76, OM 42 - biologická čistiareň odpadových vôd, výstup,
1.4.2009, 6:00-8:00

Vzorka : odpadová voda, 2 h. zlievaná vzorka, odber vykonal pracovník SL: Ing. Ďurišová, RNDr. Tereková
podľa SM-57-03 za prítomnosti žiadateľa
rozsah vyšetrenia podľa požiadavky žiadateľa

Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do laboratória : 1.4.2009
Výsledky skúšok vykonaných v dňoch : 1.4.2009 - 7.4.2009
Nález platí len pre doručení vzorku.

Skupina znakov: **Fyzikálne - chemické**

Hodnotený ukazovateľ	Metóda	Typ skúšky	Jednotka	Hodnota	Neistota	Limitné hodnoty	Súlad s limitnými hodnotami
NL pri 105 °C	STN EN 872	A	mg/l	9,5	16 %	max.30	vyhovuje
BSK5	STN EN 1899-1,2	A	mg/l	19,4	5,5 %	max.30	vyhovuje
ChSK Cr	STN ISO 6060	A	mg/l	119,0	5,9 %	max.170	vyhovuje
N-NH4	STN ISO 7150-1	A	mg/l	<0,040	-	max.20	vyhovuje

Použité skratky : STN - Slovenská technická norma, SM - smernica,
A - skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu,

Použité prístroje :

Typ	Výrobca	Stav
OHAUS AP 210	Ohaus USA	Overené 2008
Spekol 11	Carl-Zeiss Jena Nemecko	Kalibrované 2005
Oxi 730		kontrolované

Tento protokol môže byť reprodukován inak ako celý len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru.
SNAS je signatárom dohôd v rámci EA a ILAC o vzájomnom uznávaní akreditácie.

Vzorkovanie je akreditovaná činnosť.

Za správnosť protokolu zodpovedá: MVDr. Aneta Keľová
Vyhotovil : Andrea Klimová



Schválil : MVDr. Jaroslav Barto, CSc.
vedúci skúšobného laboratória